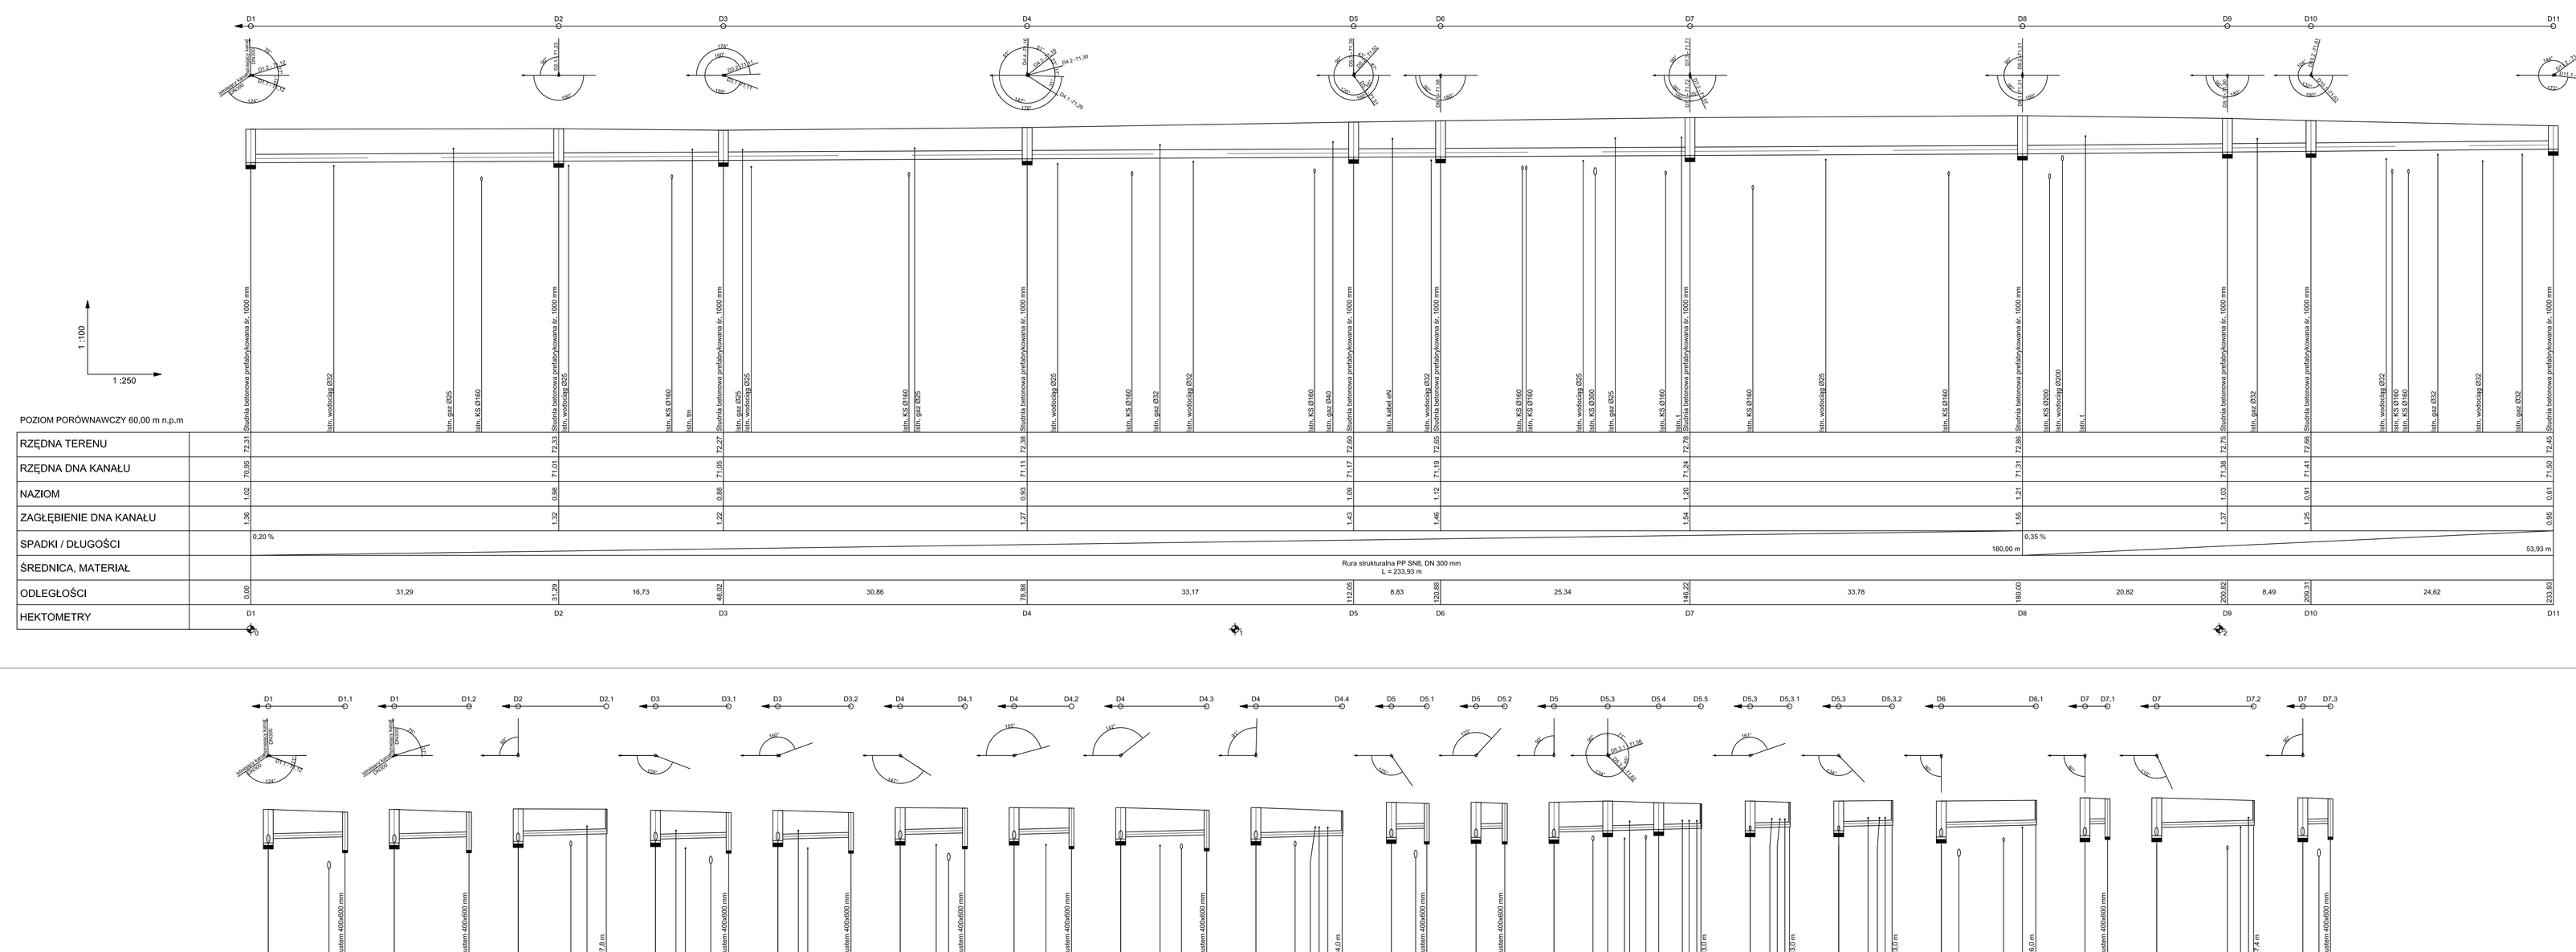
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
1:100
1:250
POZIOM PORÓWNAWCZY 60,00 m n.p.m
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI / DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
0,20 %
0,35 %
180,00 m
53,93 m
Rura strukturalna PP SN8, DN 300 mm
L = 233,93 m
31,29
16,73
48,02
30,86
79,88
33,17
112,05
8,83
120,88
25,34
146,22
33,78
180,00
20,82
200,82
8,49
209,31
24,62
233,93
Studnia betonowa prefabrykowana śr. 1000 mm
Prog. wejściowy do kanału Ø300 mm
Prog. wejściowy do kanału Ø500 mm
Prog. wejściowy do kanału Ø200 mm
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200, h=0,0 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=0,3 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=0,4 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=0,7 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=1,0 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=1,3 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=1,4 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=1,7 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=1,9 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=2,0 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=2,3 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=2,4 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=2,7 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=3,0 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=3,3 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=3,4 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=3,7 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=4,0 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=4,3 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=4,4 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200 h=4,7 m
Prog. podłączenie odwodnienia liniowego ACO200