



1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu rurociągów, kanałów, armatury i urządzeń.
2. Wskazanie lokalizacji instalacji rozmieścić na planie w ramach nadzoru autorskiego.
3. Podopieczni stale i bezpiecznie monitorować w zależności od potrzeb na miejscu.
4. Na każdym punkcie kanalizacji sanitariat należy zabezpieczyć czyszcza.
5. Plan kanalizacji sanitariat należy wykonać przed dach i zakończyć wyłączać jeżeli na miejscu nie zaznaczono nazwy
6. Przeglądać plany do instalacji odpowiadającej należy skorygować z kłopotliwym stop
7. Instalacji. W przypadku przelania przez stopie fundamentową przewód doprowadzić do osłonięcia. W miejscu przebiegu przewodów pod stopami fundamentowymi, należy zabezpieczyć rurami osłoniętymi

UWAGI:

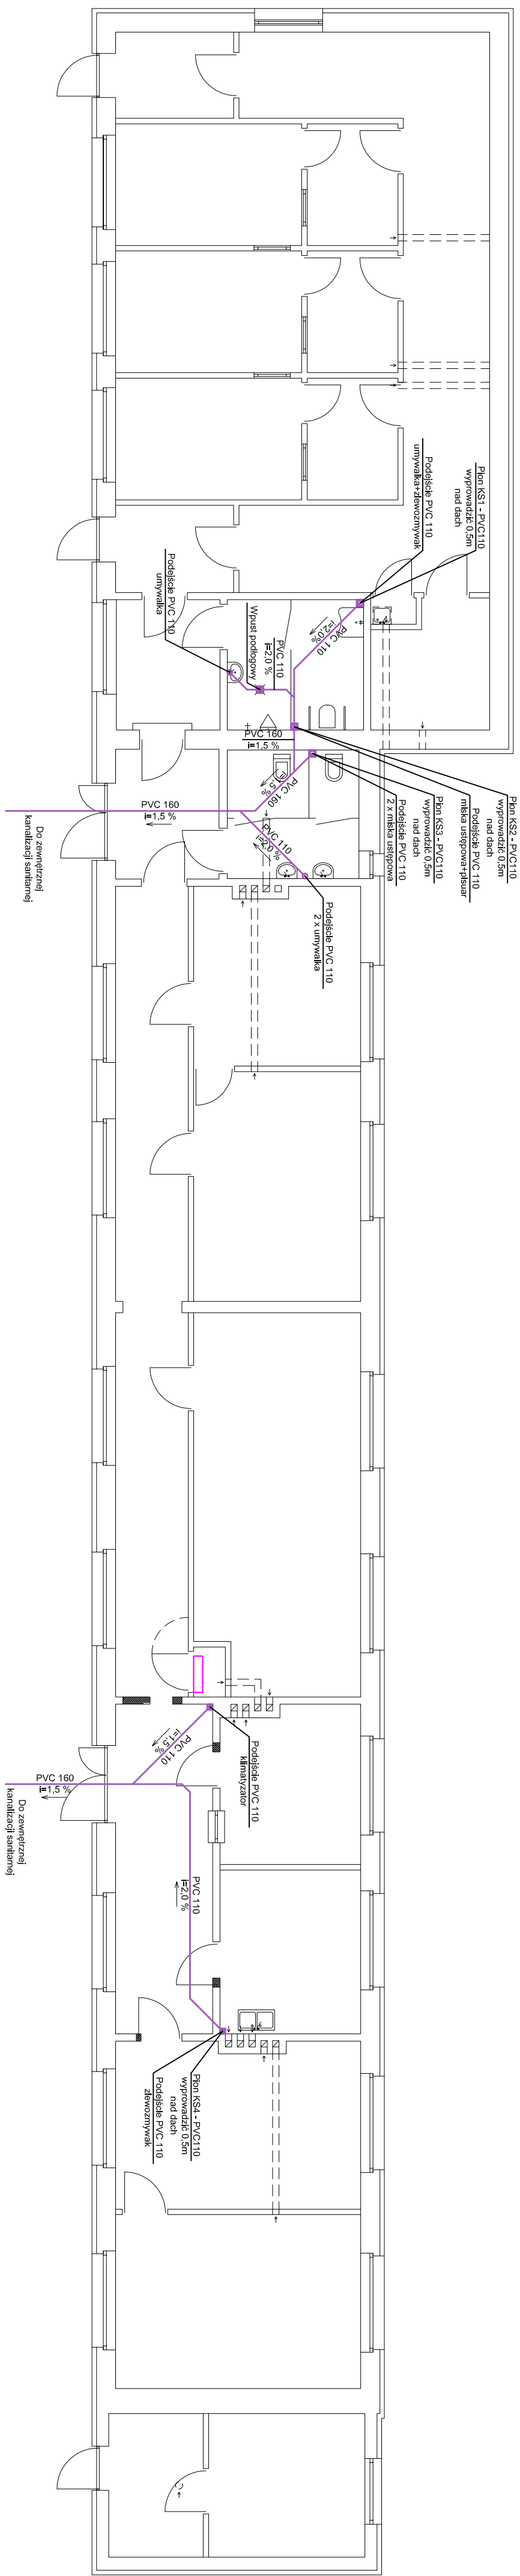

ŠREDNICE PODEŠŤ POD PRÁZBORU	
RODZAJ PRÁZBORU	ŠREDNICA PODEŠŤA
Umyvadla	PVC 50
Zlevozmývak	PVC 50
Miska utieropva	PVC 110
Pisuar	PVC 110
Wpust	PVC 110
Klimatizátor	PE20

kanalizacja podposadzkowa

 PROJEKT	DT Projekt Tomasz Domagański ul. Kościuski 51/10, 64-610 Rogoźno tel./fax 693 581 500, e-mail: tomodom@interia.pl		
	PRZEBUDOWA BUDYNKU PAMIŁONU LEKCYJNEGO NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA USŁUG SOCJALNO-OŚWIATOWYCH ul. Kościuski 41, Rogoźno, działki nr 1508/2, 1512/3		
Investor	Gmina Rogoźno ul. Nowo 2, 64-610 Rogoźno		
Twórca opracowania	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża	SANITARNA		
Zawartość rysunku	Instalacja kanalizacji sanitarnej		
Projektant		mgr inż. Wojciech Cieszyński upr. bud. MW/0138/P005/12 w specjalności instalacyjnej	
		<div>07.2015</div> <div>data</div> <div>1:100</div> <div>Skala</div> <div>IS-02</div> <div>Nr rysunku</div>	