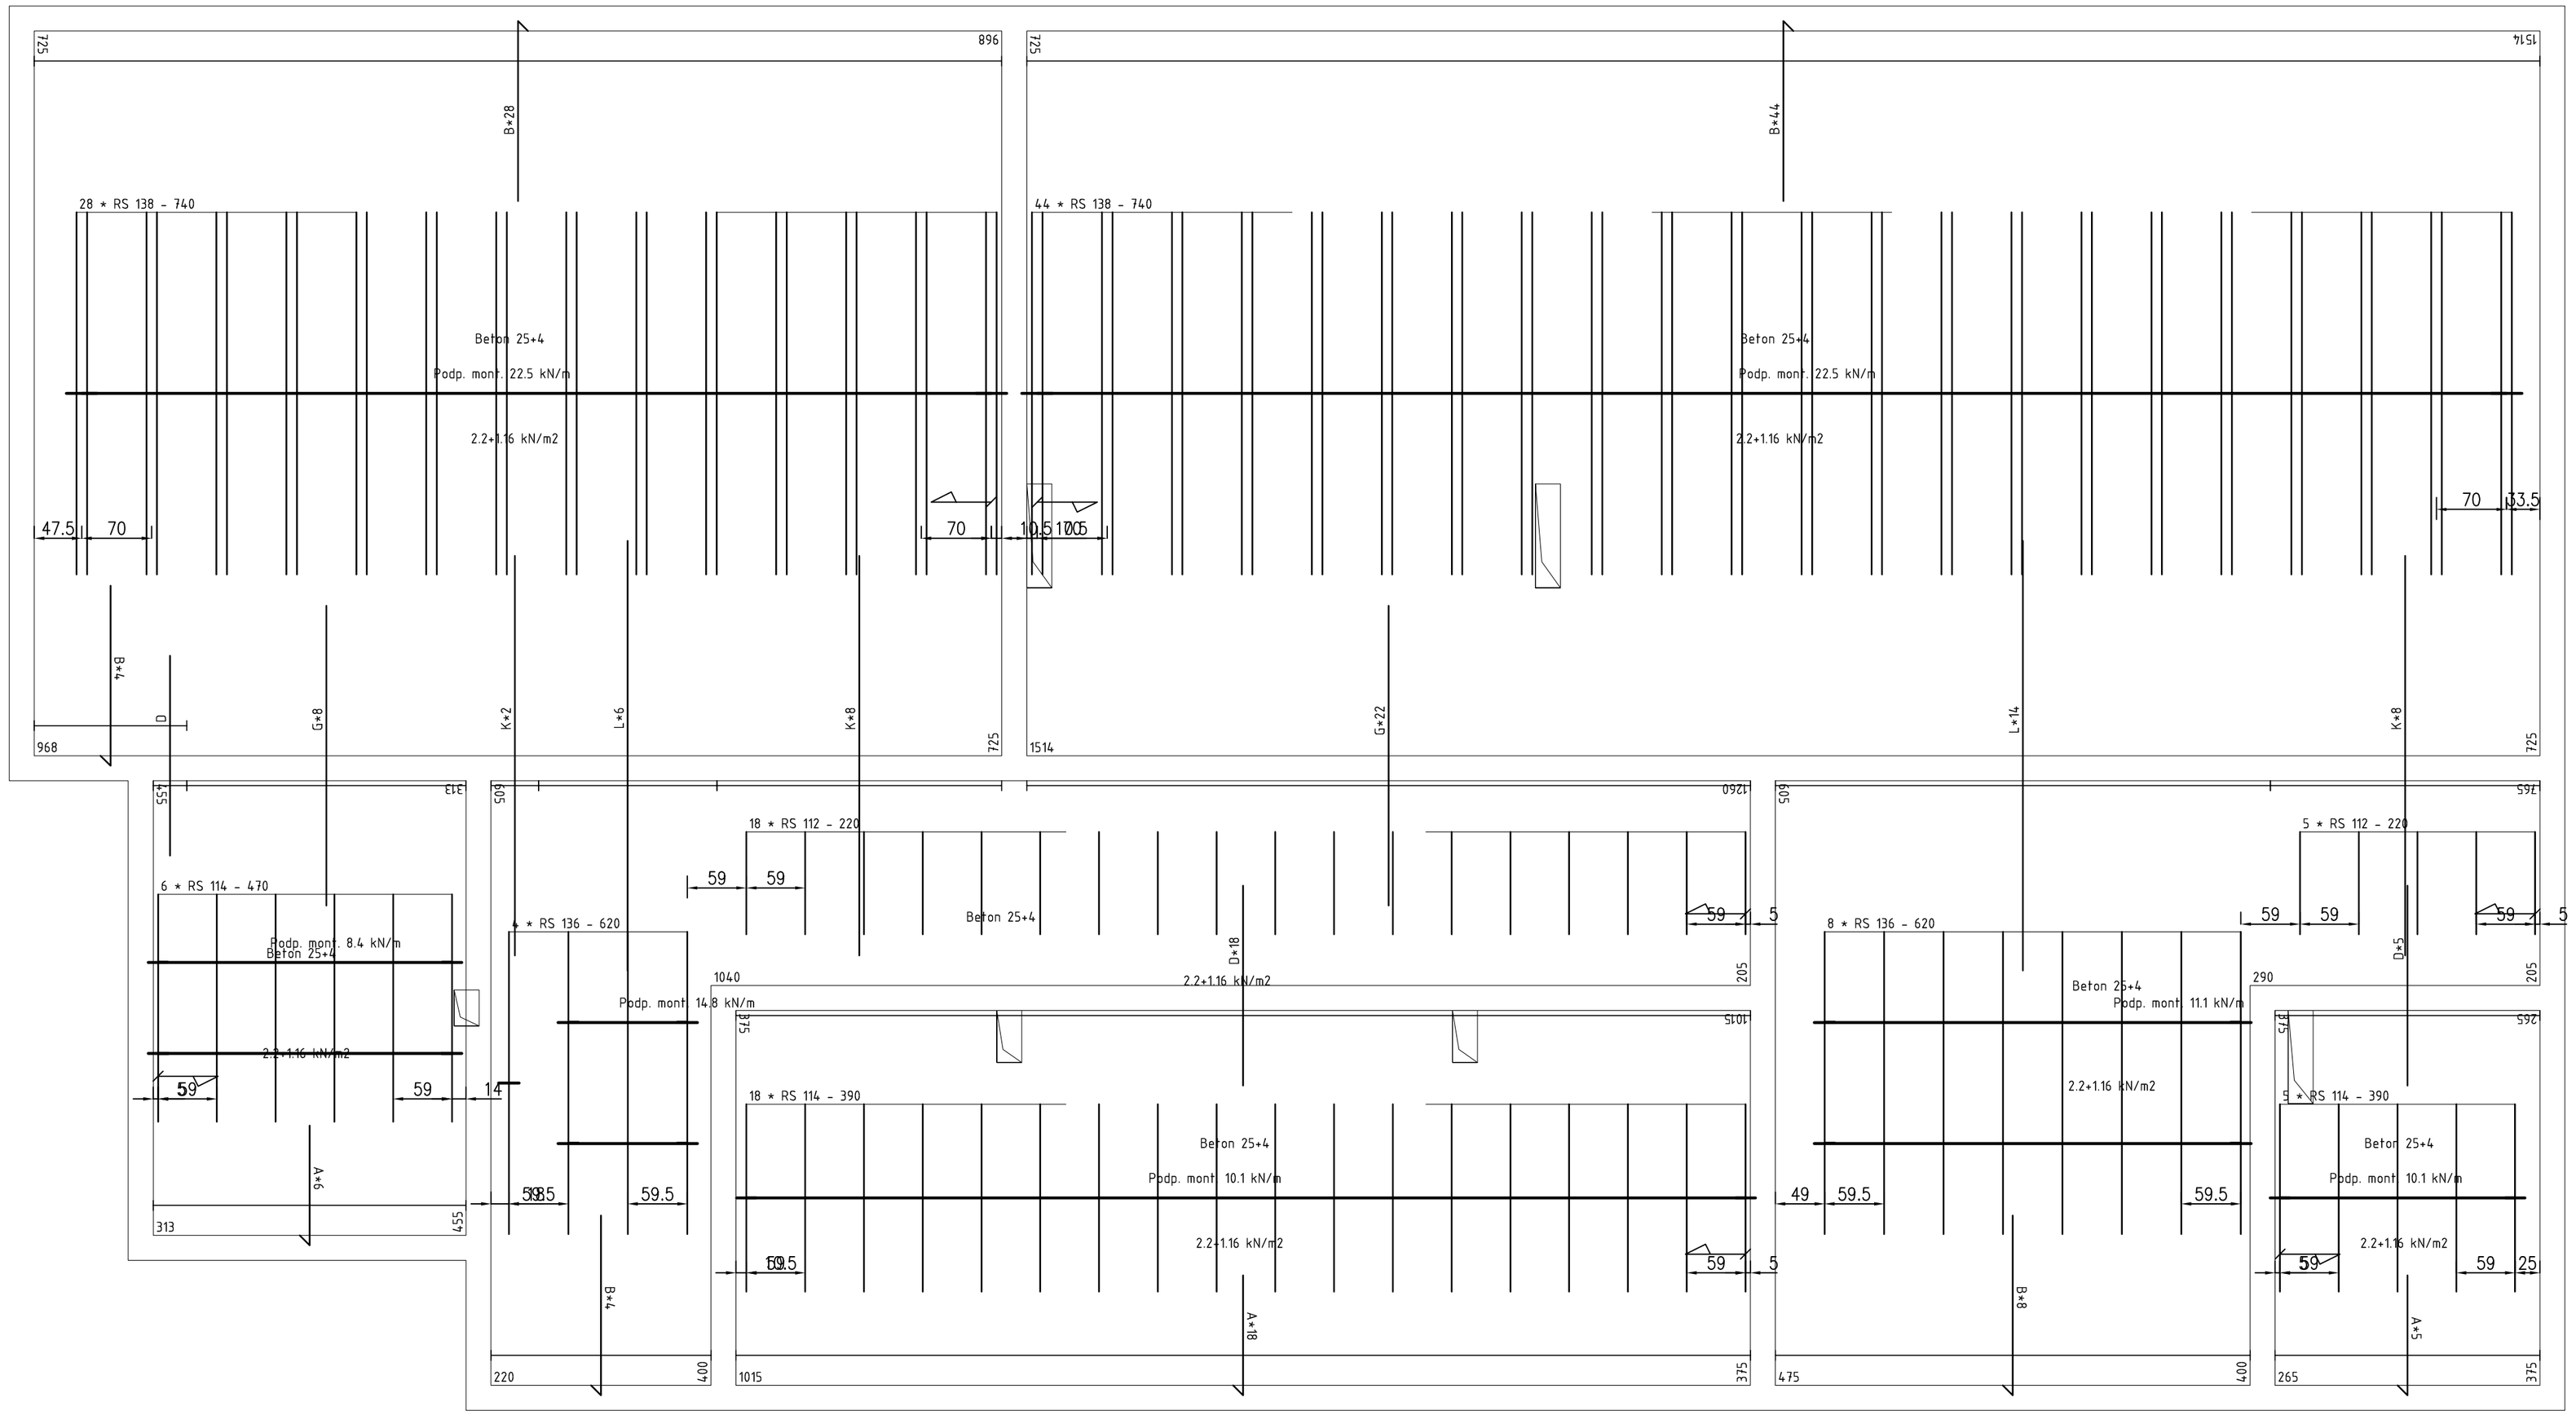

Strop gęstożebrowy

Montaż — klasa betonu, fck = C25/30

Typ	Grubość	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 25x53x20)	25+4	345,59	0,096

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Całość m
RS 138	7,40	72	
Suma częściowa		72	532,80
RS 136	6,20	12	
Suma częściowa		12	74,40
RS 114	4,70	6	
RS 114	3,90	23	
Suma częściowa		29	117,90
RS 112	2,20	23	
Suma częściowa		23	50,60
Całość		136	775,70

Wypełnienie stropu

Typ	Ilość
RECTOBETON 25x53x20	2383

Zbrojenie przypodporowe — A-III-N

Rep.	Typ	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	29
B	Pręty odgięte	10	1,80	88
K	Pręty proste	8	4,00	18
D	Pręty proste	10	2,00	24
G	Pręty proste	12	3,00	30
L	Pręty proste	14	4,30	20

Waga (t) 0,353

Siatka spawana — A-III-N

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		443,42	

Zgodnie z PN-EN 15037-1

Eurydice 3.3 b0

SKŁADOWANIE belek na przekładkach ułożonych w poprzek w odległości 25 cm od końców belki.
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z użyciem zawiesi w pobliżu końców belek.
SIATKA SPAWANA : w razie braku innych zaleceń płyta wylewana na budowie musi zawierać siatkę zbrojeniową spawaną śr. 5 20x20. Min. klasa betonu lanego na budowie - patrz u góry zestawień (tabela montażu). ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : w nadbetonie nad końcami belek należy ułożyć pręty zbrojeniowe zgodnie z wytycznymi podanymi na planie.

PODPARCIE : w razie braku innych zaleceń strop należy wykonać z rzędem stempli montażowych podpierających belki w środku ich rozpiętości. Podpory muszą stykać się z belkami i być wykonane przed ułożeniem wypełnienia (pustaków).
Obecność podparcia nie zwalnia wykonawcy ze sprawdzenia jego zgodności z obciążeniami. Podpory montażowe wykonać z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia L/500.

1 / 1

OBIEKT	ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W ROGOŹNIE
ADRES	ROGOŹNO, UL. ZA JEZIOREM, DZIAŁKA NR 1920/1
INWESTOR	GMINA ROGOŹNO, UL. NOWA 2, 64-610 ROGOŹNO
NAZWA RYSUNKU	RZUT STROPU

PROJEKTOWAŁ	PODPIS	DATA	SKALA
tech. bud. Eugeniusz Cieszyński upr. bud. NN-8345/458/B1/82 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej		06.2021	1 : 50
SPRAWDZIŁ			NR RYS.
mgr inż. Tomasz Domagalski upr. bud. WKP/0216/PODK/14 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		06.2021	K-02