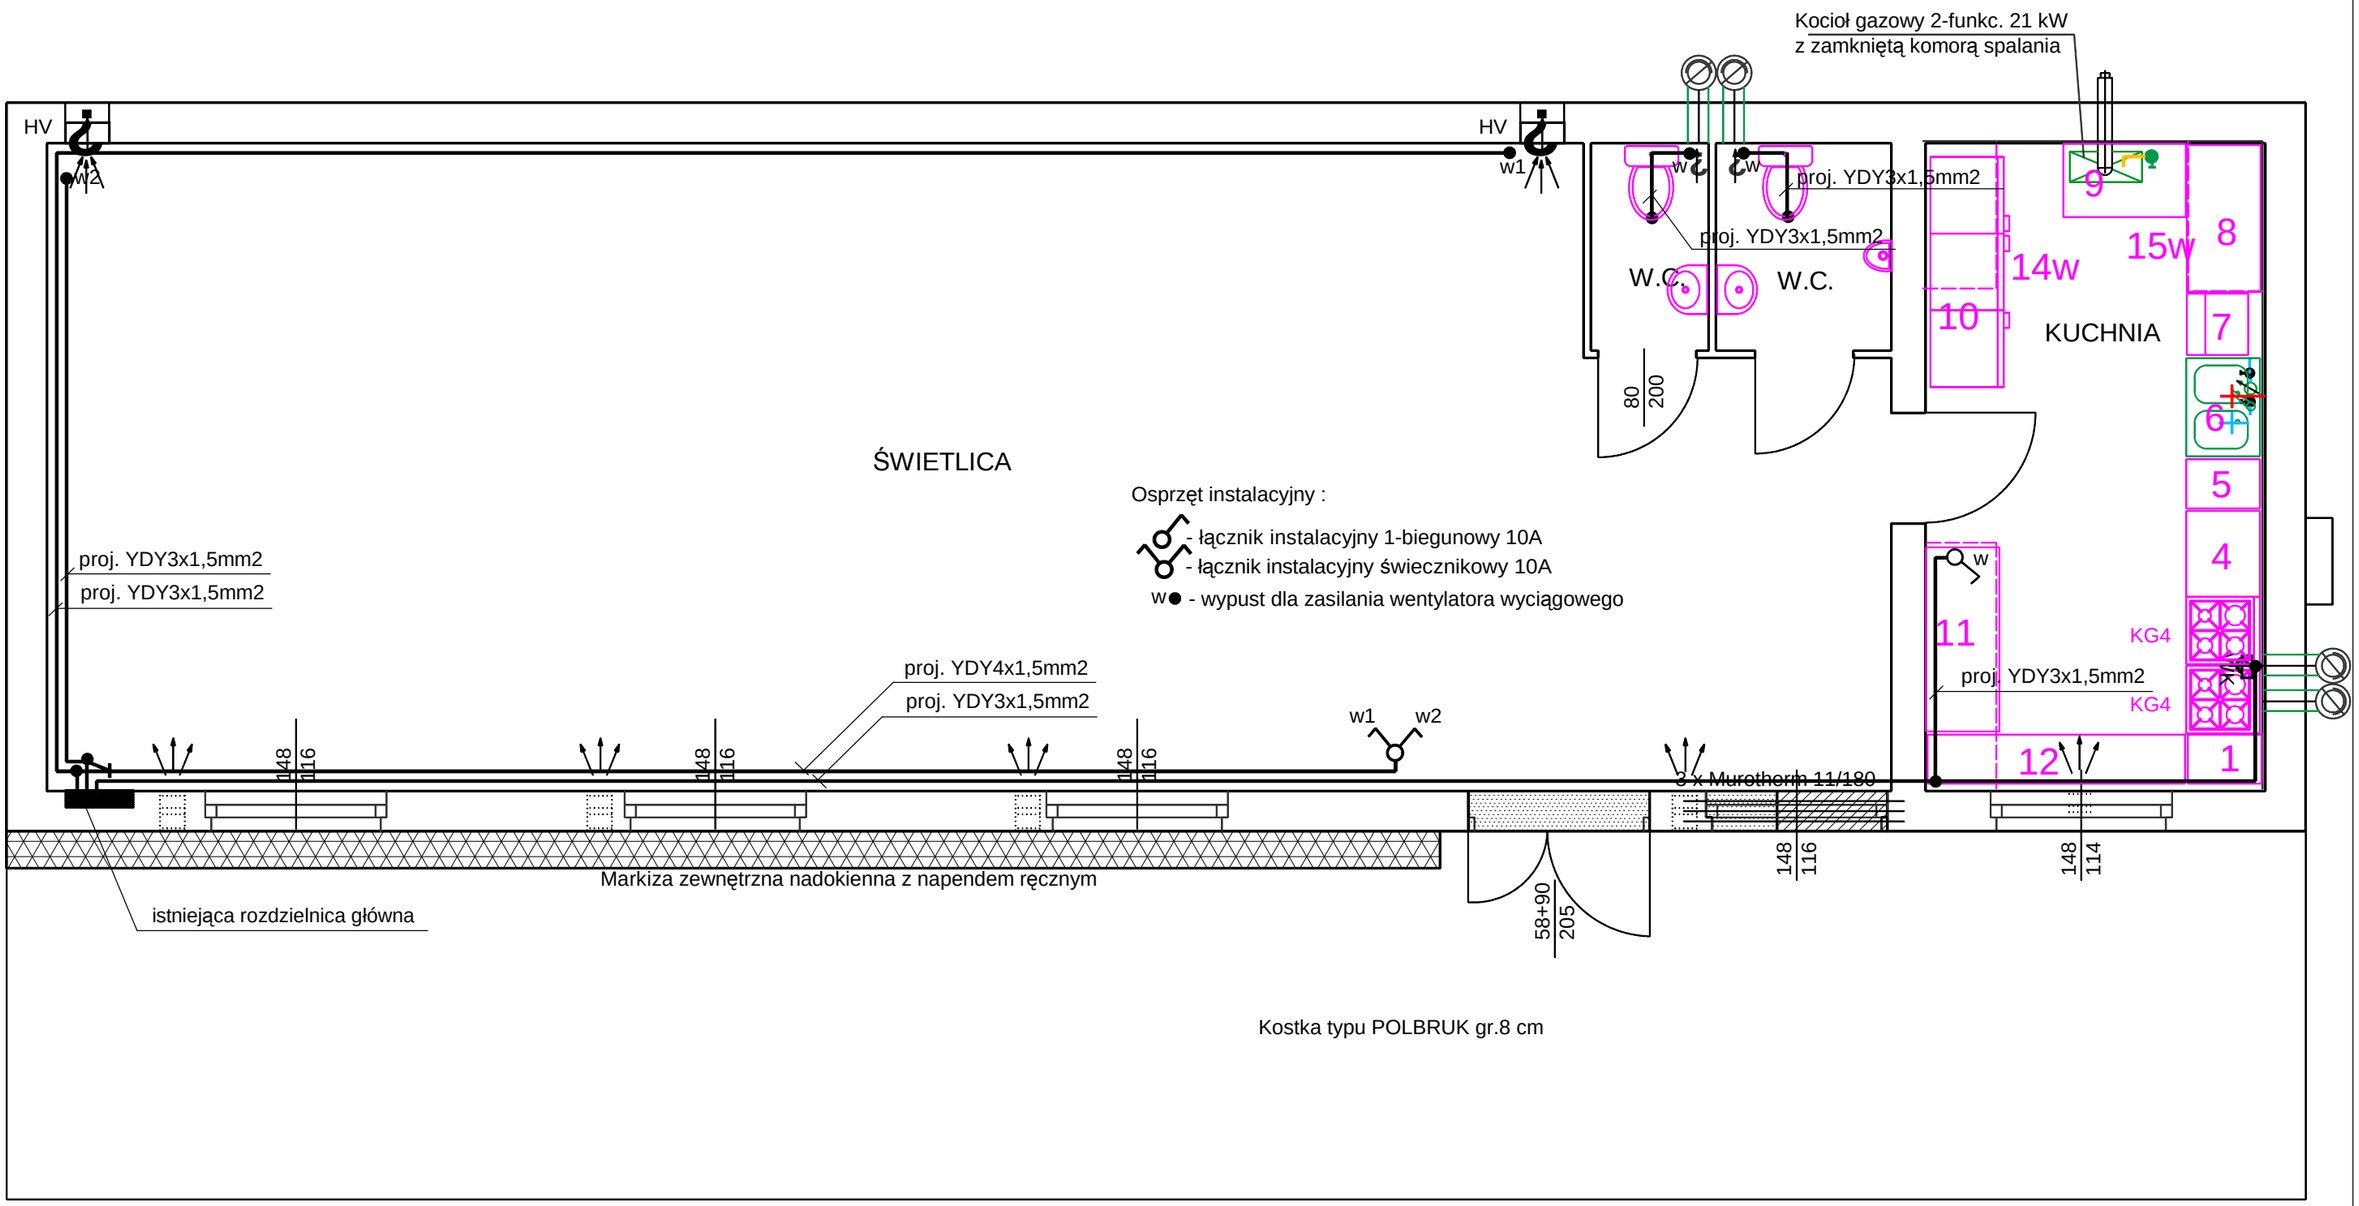

Uwaga !

1. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki
2. W kuchni zastosować osprzęt instalacyjny w wykonaniu szczelnym.
3. Przewody instalacyjne układać w bruzdach pod tynkiem.
4. W istniejącej rozdzielnicy dobudować zabezpieczenia nadmiaroprądowe typu S301 B10A dla zasilania wentylatorów w sali i w kuchni.
5. Wentylatory w wc zasilić z istniejacej instalacji oświetleniowej wc. Załączanie wentylatorów wc odbywać się będzie razem z oświetleniem.

Pracownia Projektowo - Usługowa *Janusz Komorowski* *Wągrowiec*		*Projekt :*	Remont Świetlicy Instalacje elektryczne wewnętrzne.
	Nazwisko i imię	*Podpis*	*Branża :* Branża elektryczna
Projekt :	mgr inż. Janusz Komorowski		
Kreślił :	Krzysztof Friska		*Obiekt :* **Karolewo Gmina Rogoźno**
Sprawdził :			
Data 05.2013r.	*Nazwa rys.* Schemat instalacji elektrycznych wentylatorów wyciągowych		*Nr rys.:* E - 1
Skala 1 : 50			